



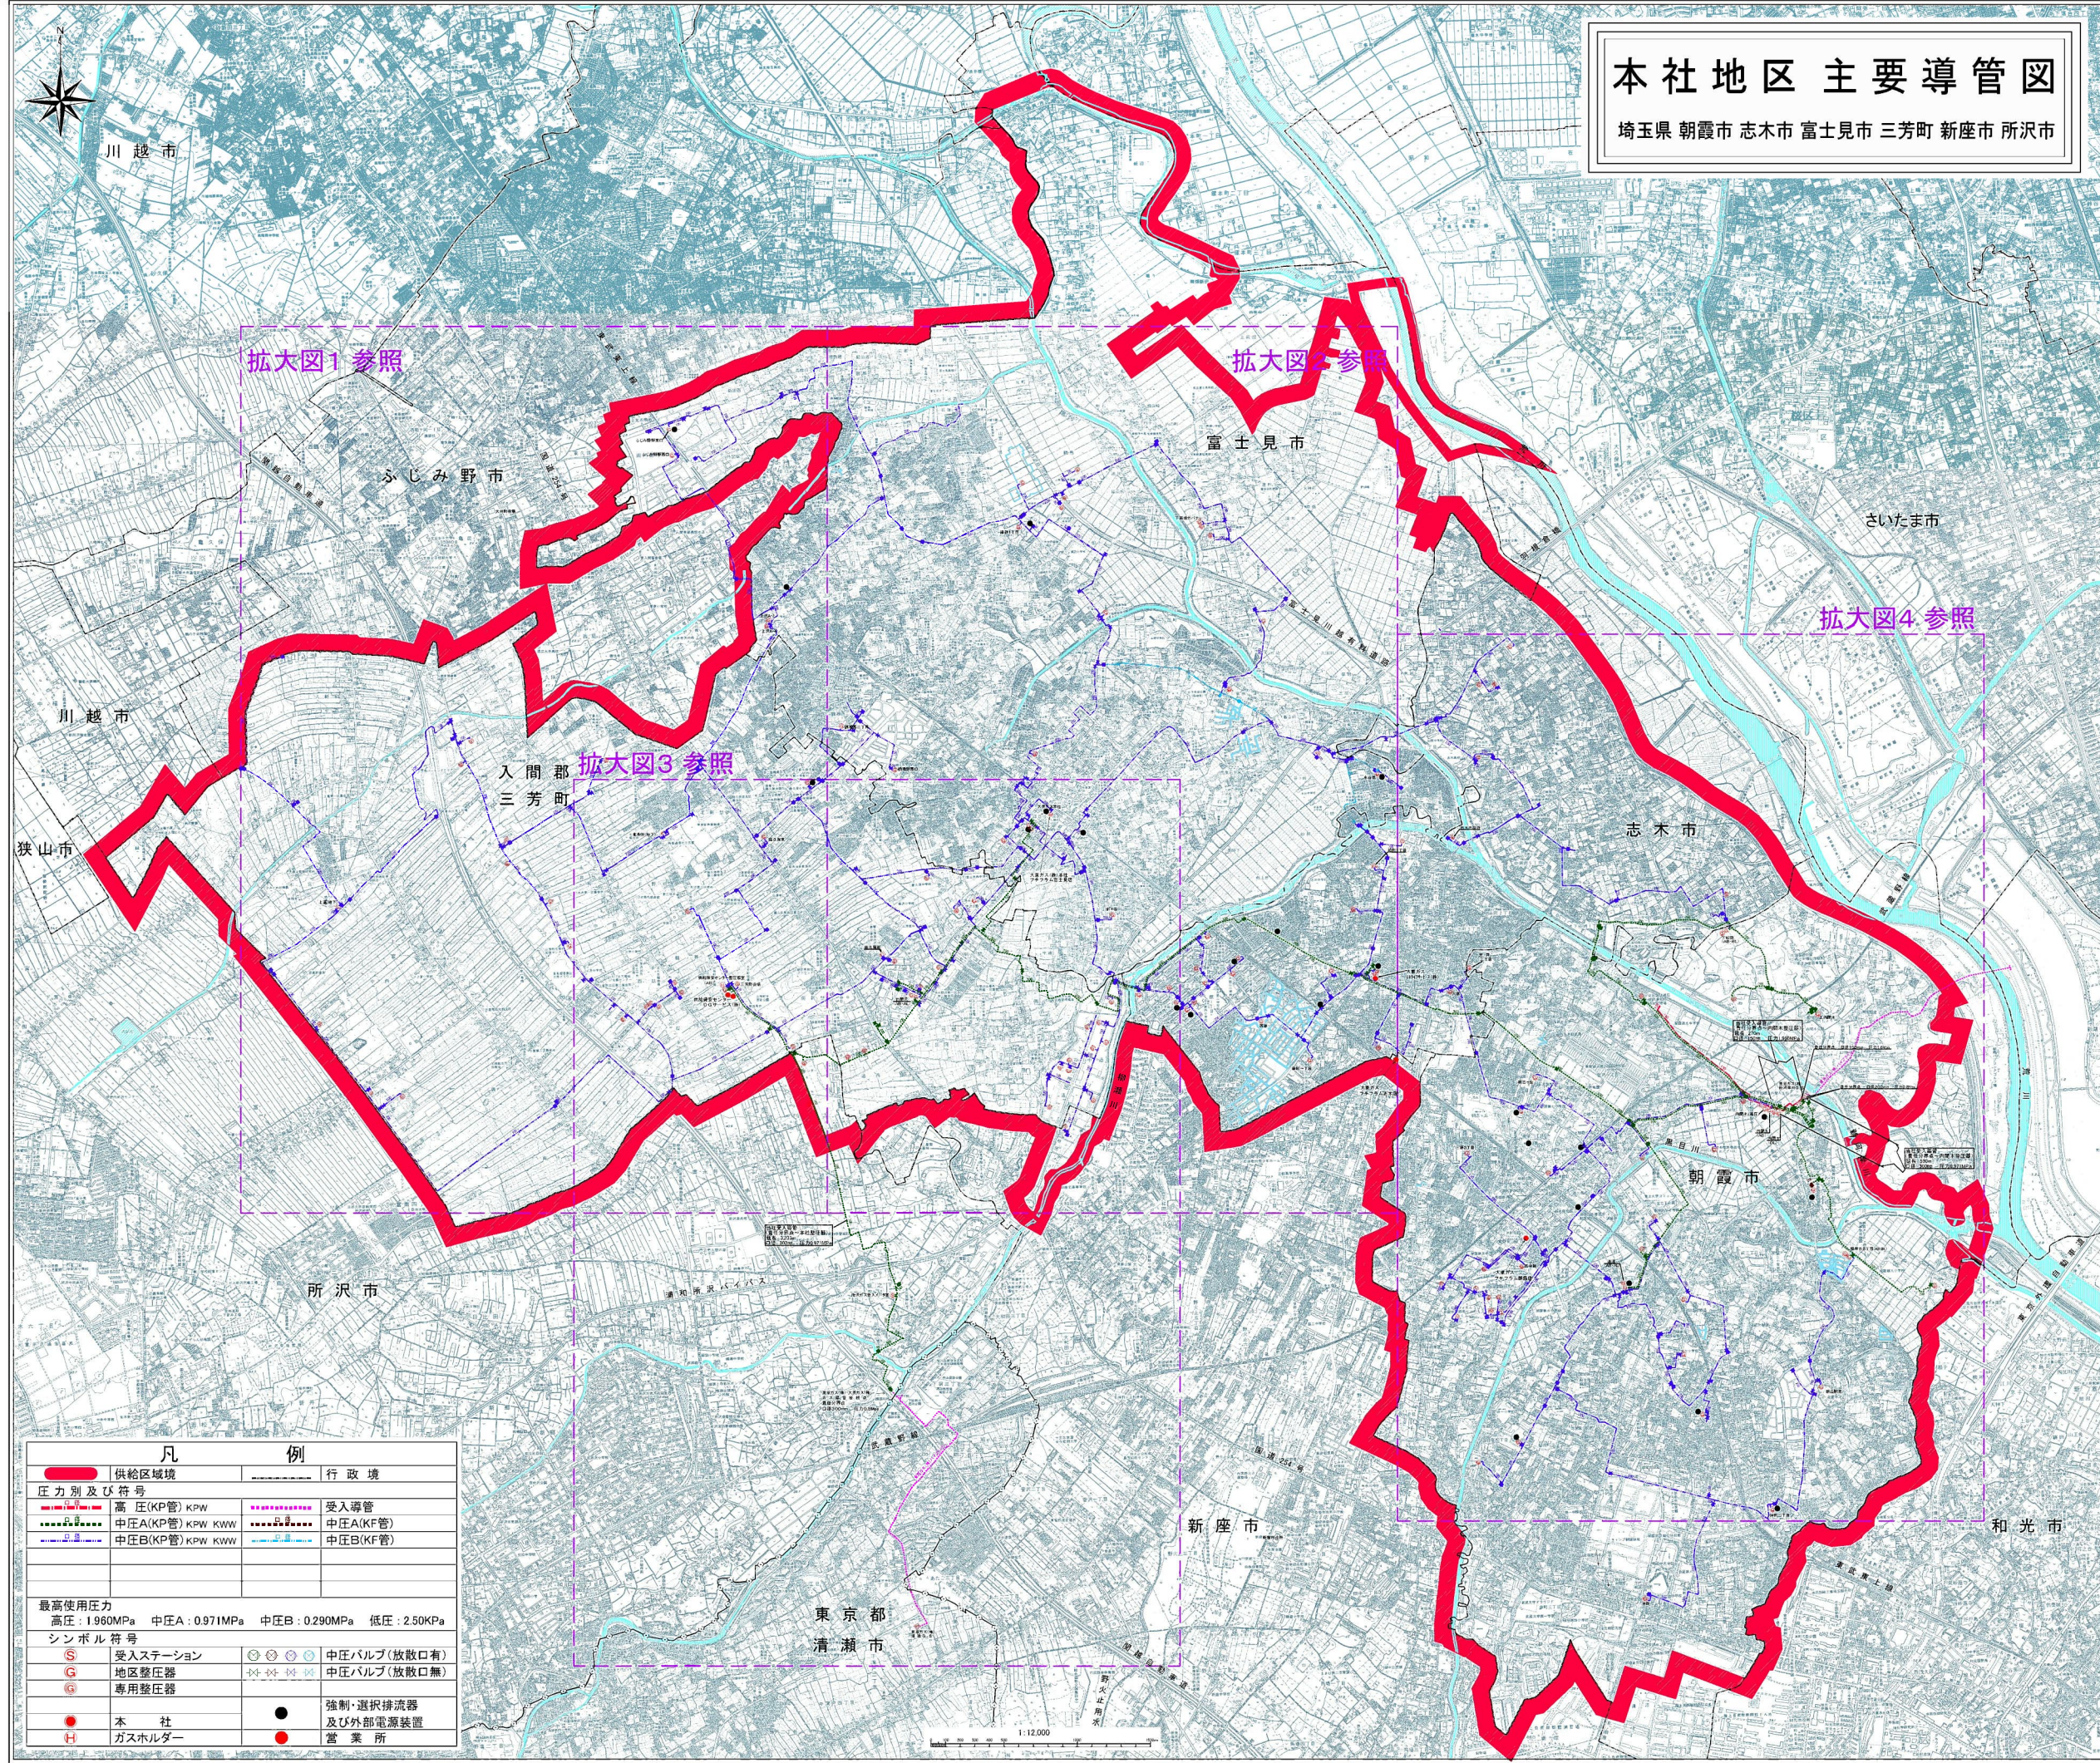

凡 例	
供給区域境	行政境
圧力別及び符号	
高圧(KP管) KPW	受入導管
中圧A(KP管) KPW KWW	中圧A(KF管)
中圧B(KP管) KPW KWW	中圧B(KF管)
最高使用圧力 高圧：1.960MPa 中圧A：0.971MPa 中圧B：0.290MPa 低圧：2.50KPa	
シンボル符号	
受入ステーション	中圧バルブ(放散口有)
地区整圧器	中圧バルブ(放散口無)
専用整圧器	
本 社	強制・選択排流器及び外部電源装置
ガスホルダー	営 業 所

鳩ヶ谷地区 主要導管図
埼玉県 川口市

2025年12月現在

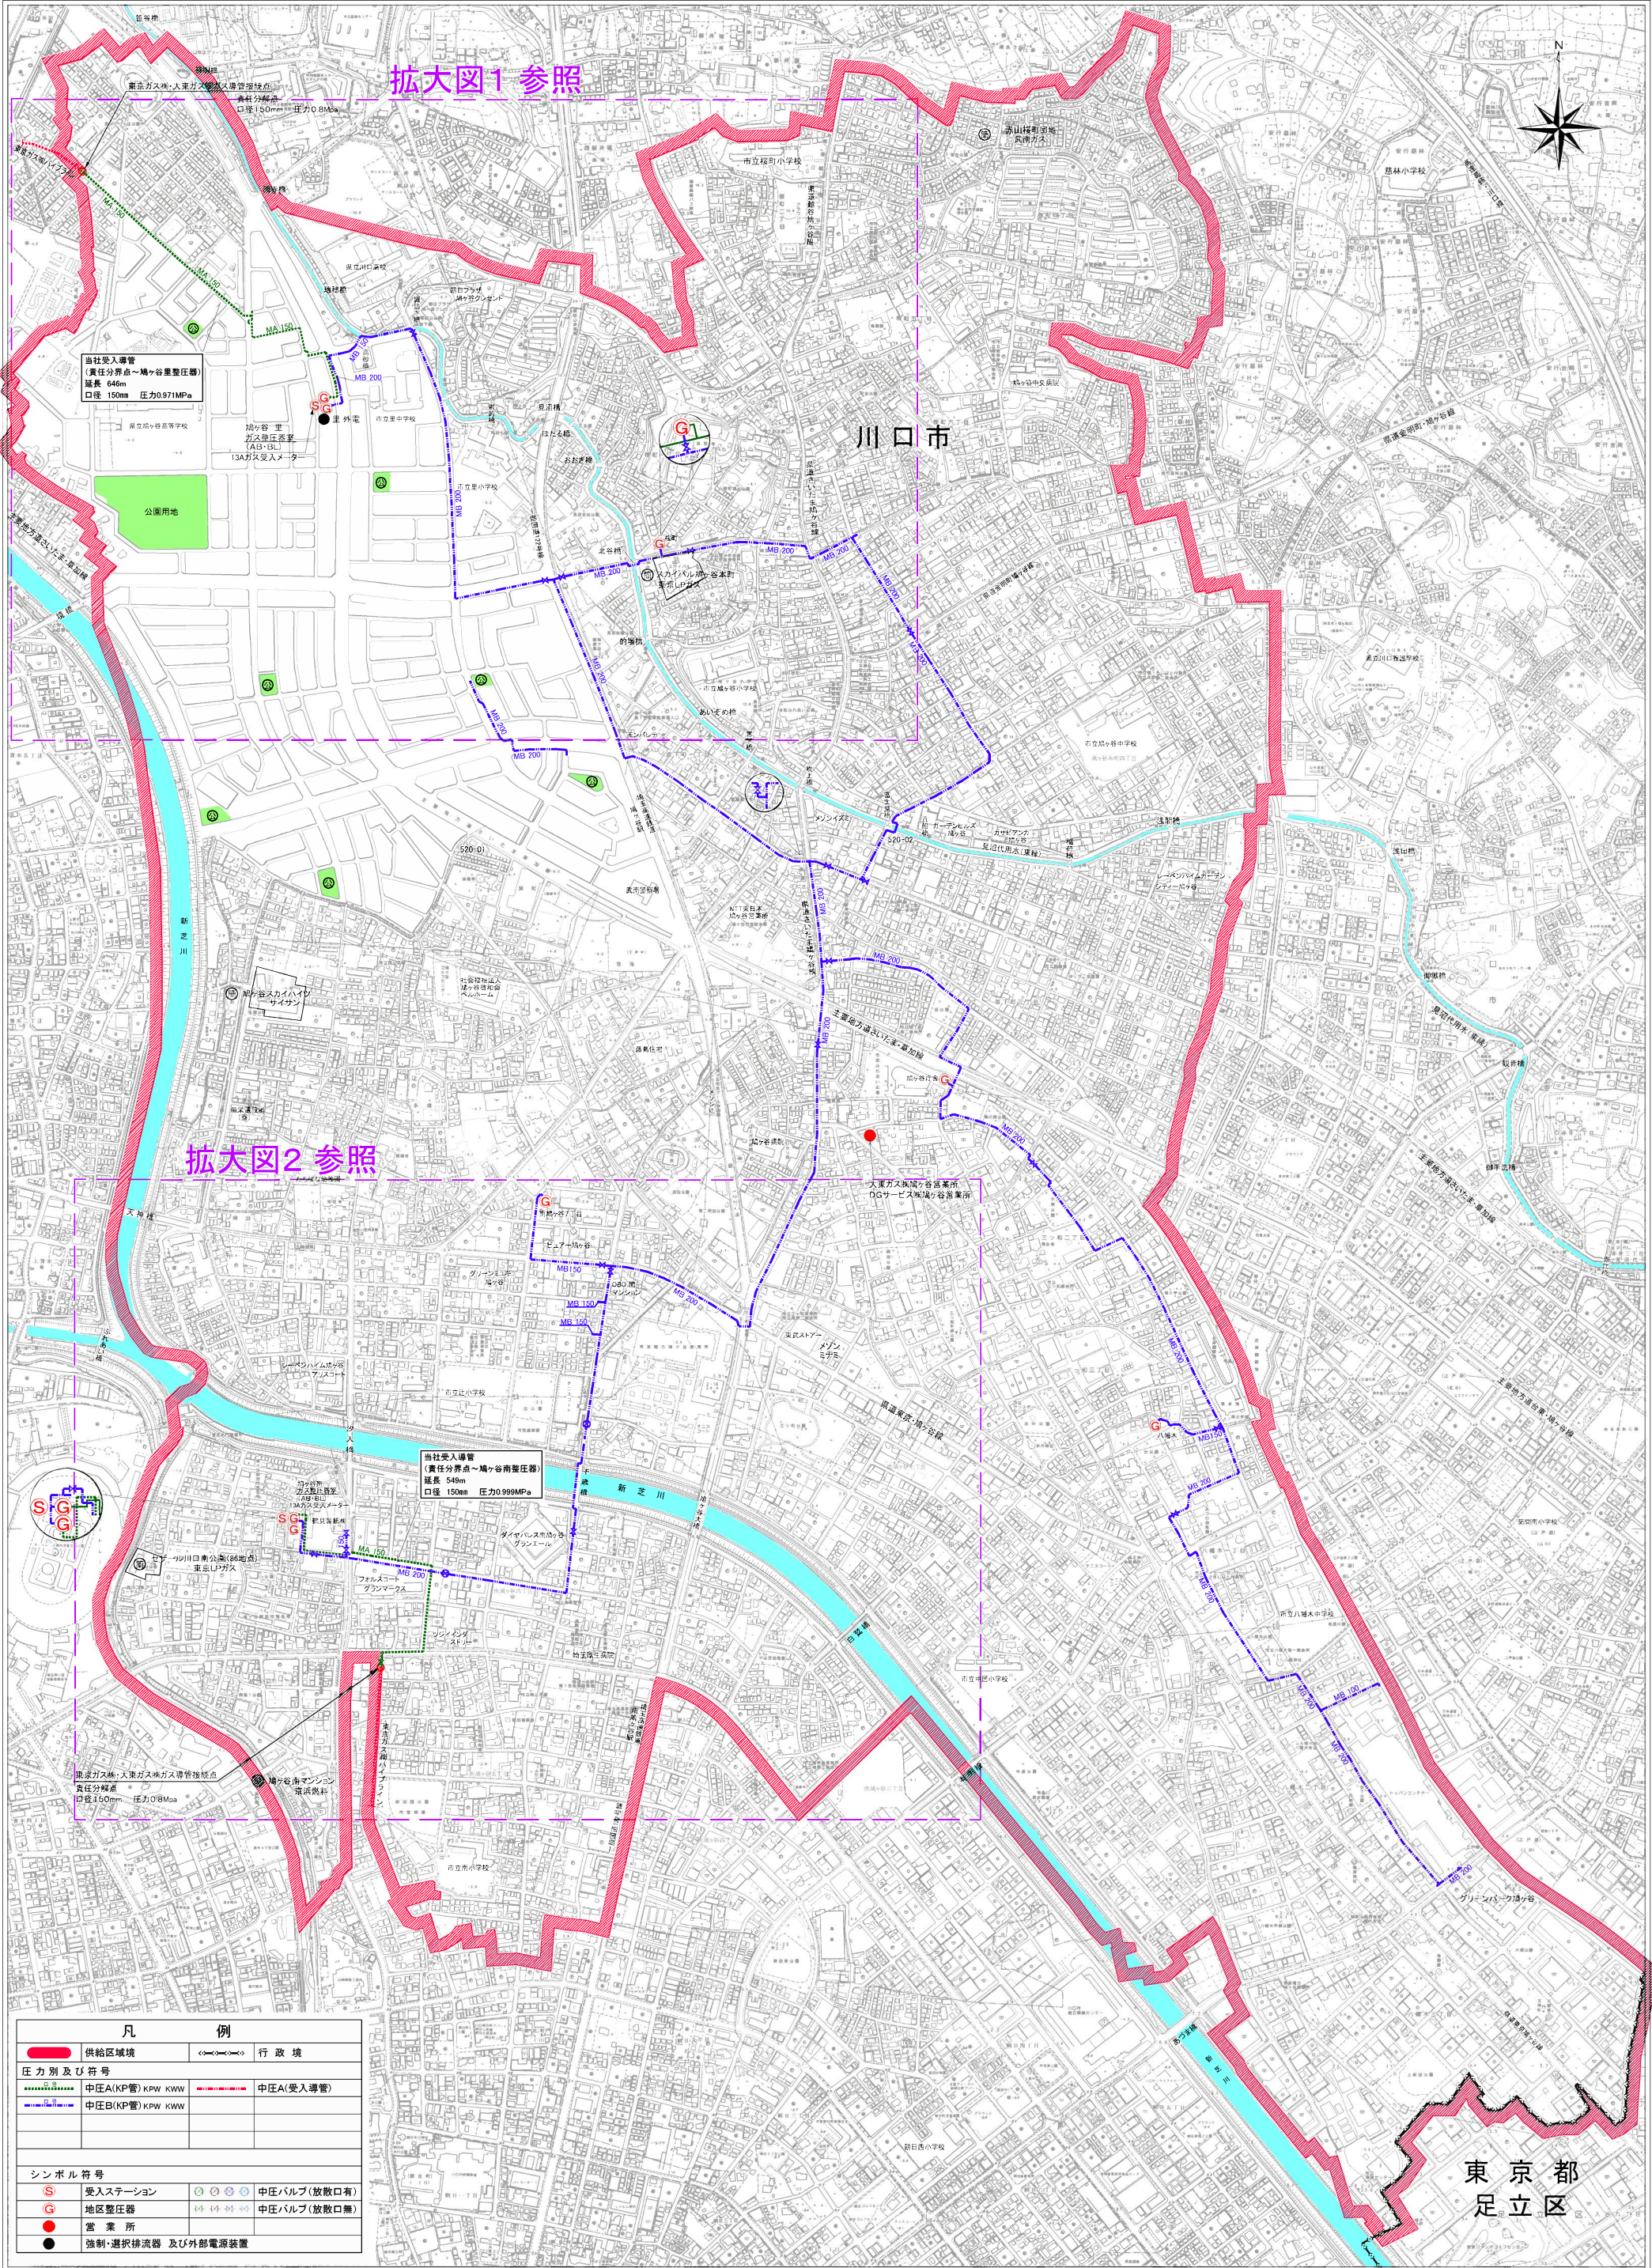

東京技工株式会社


大東ガス株式会社

東京都
足立区

0 100 200 300 400 500M
1:5,000

埼玉県 入間市

2025年12月現在

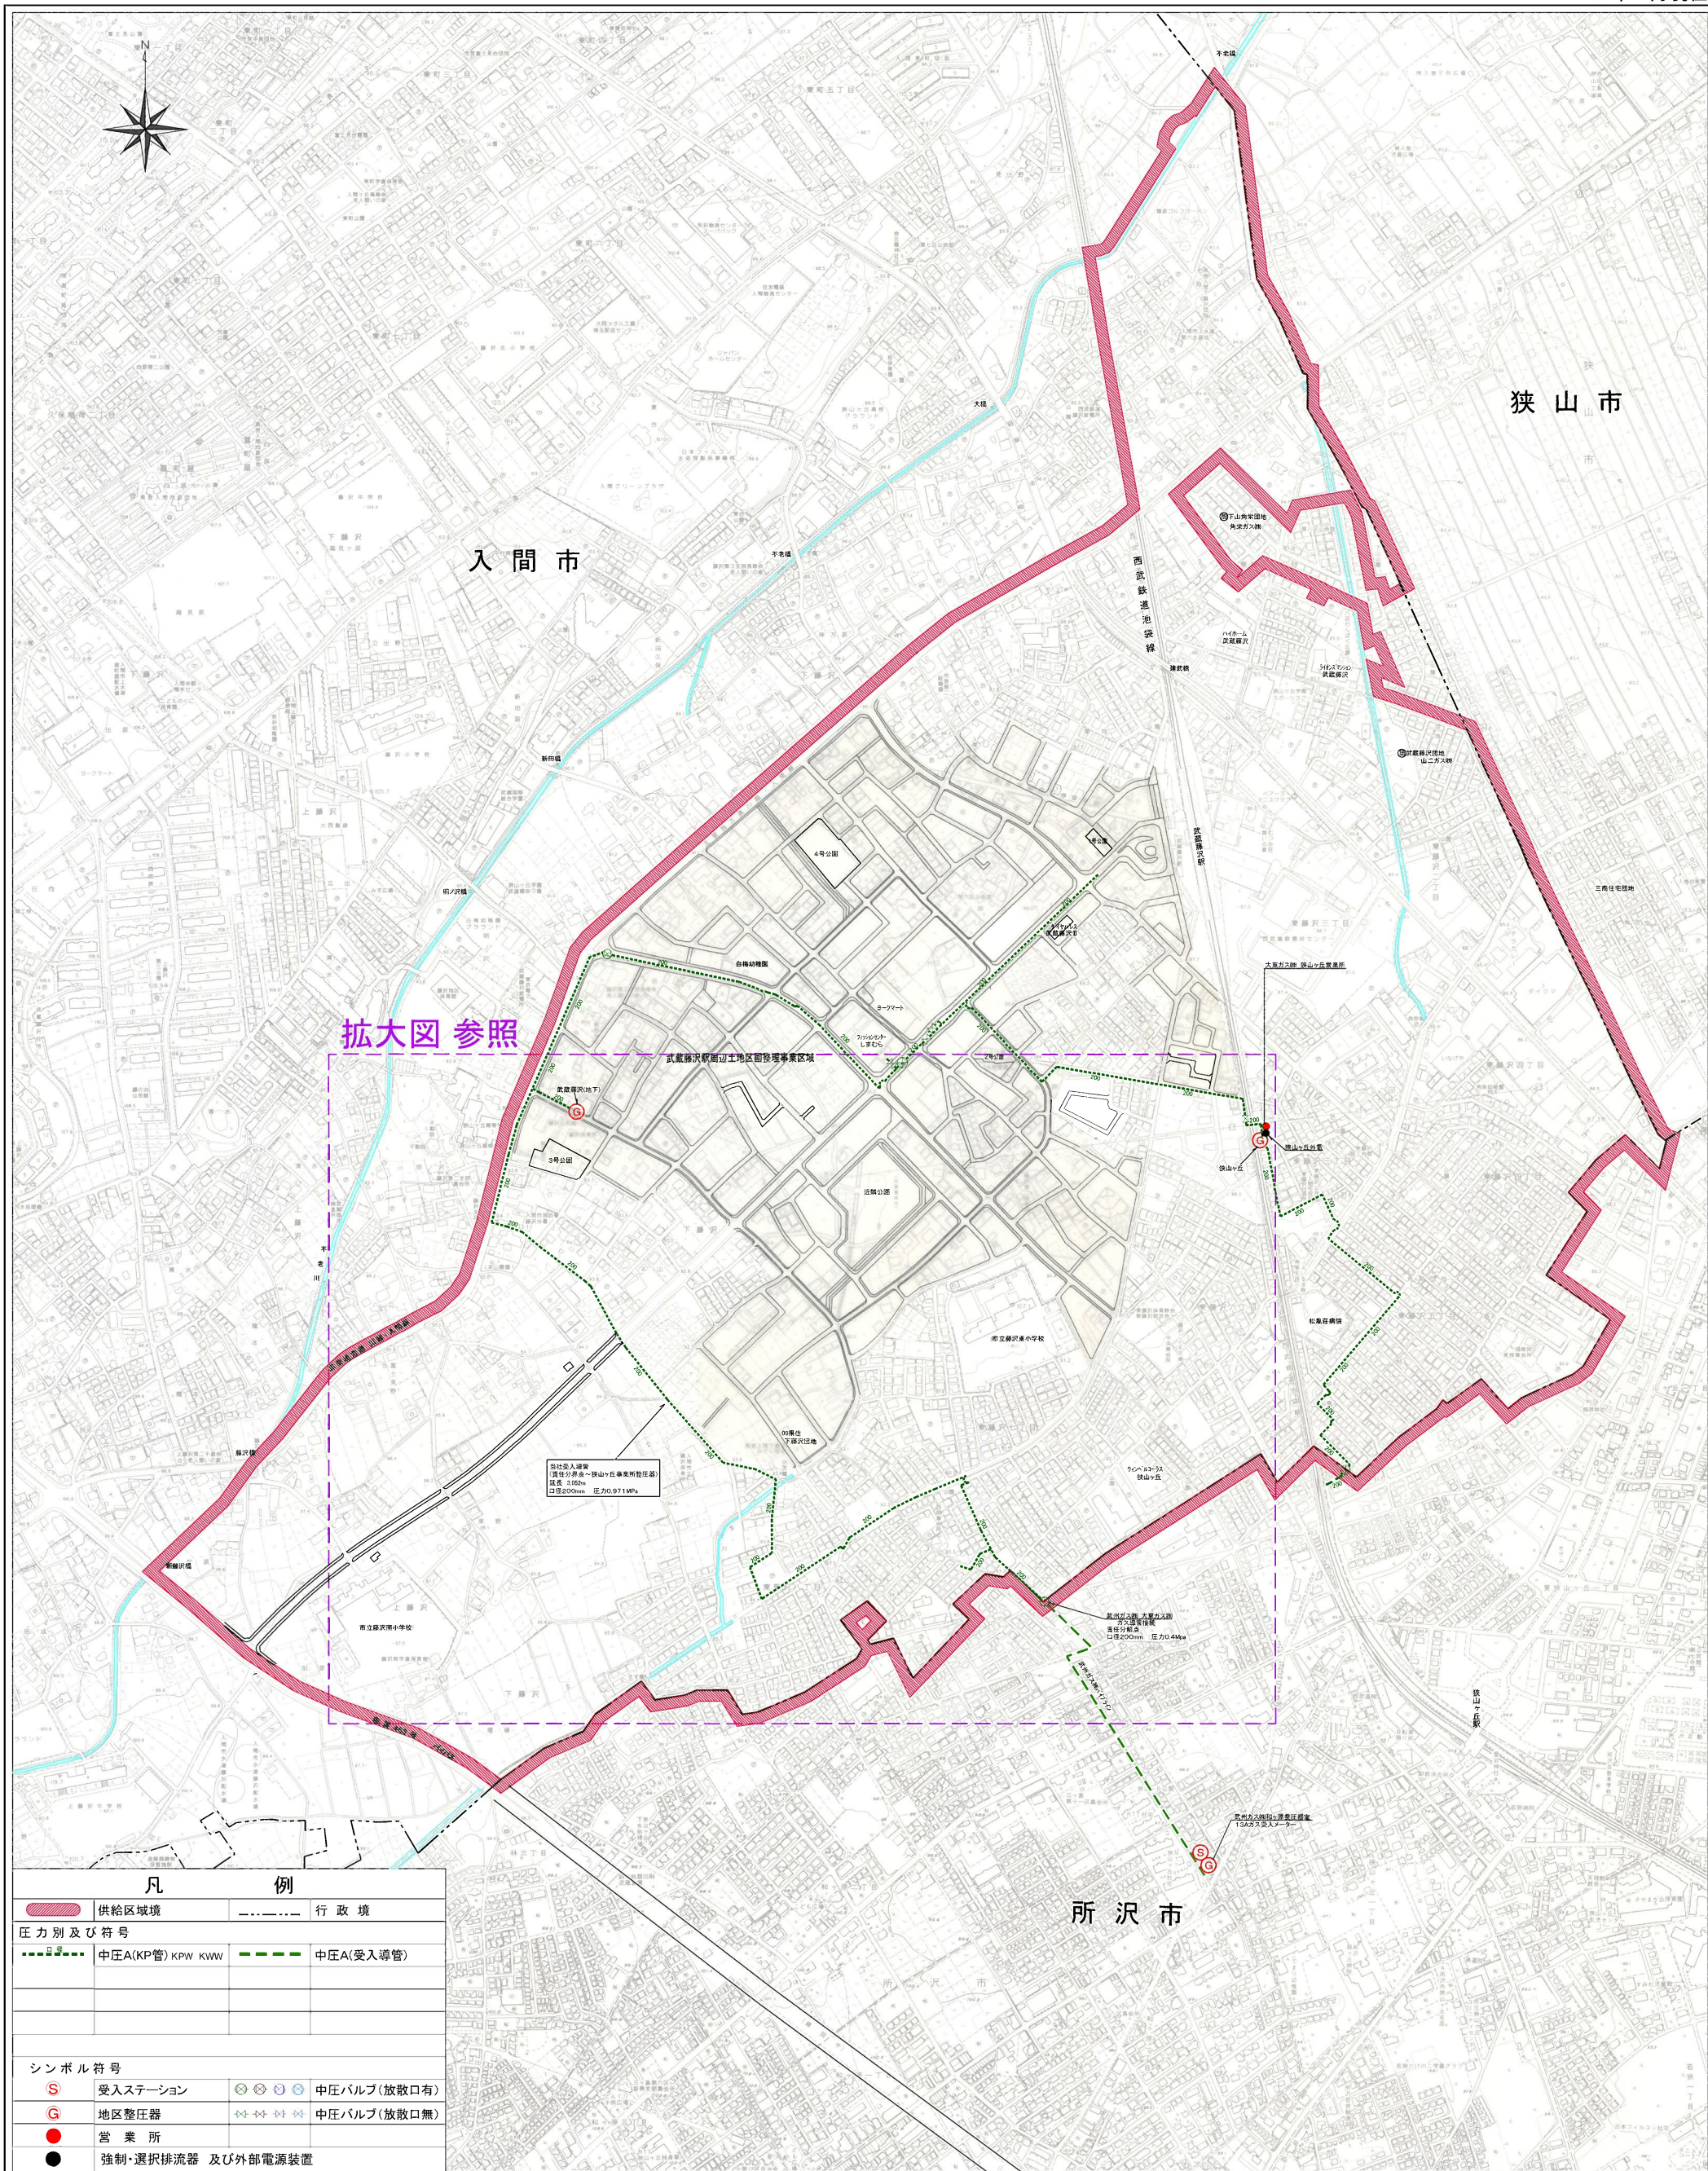

東京技工株式会社


大東ガス株式会社

S=1 : 4000



東京都 日野市

2025年12月現在

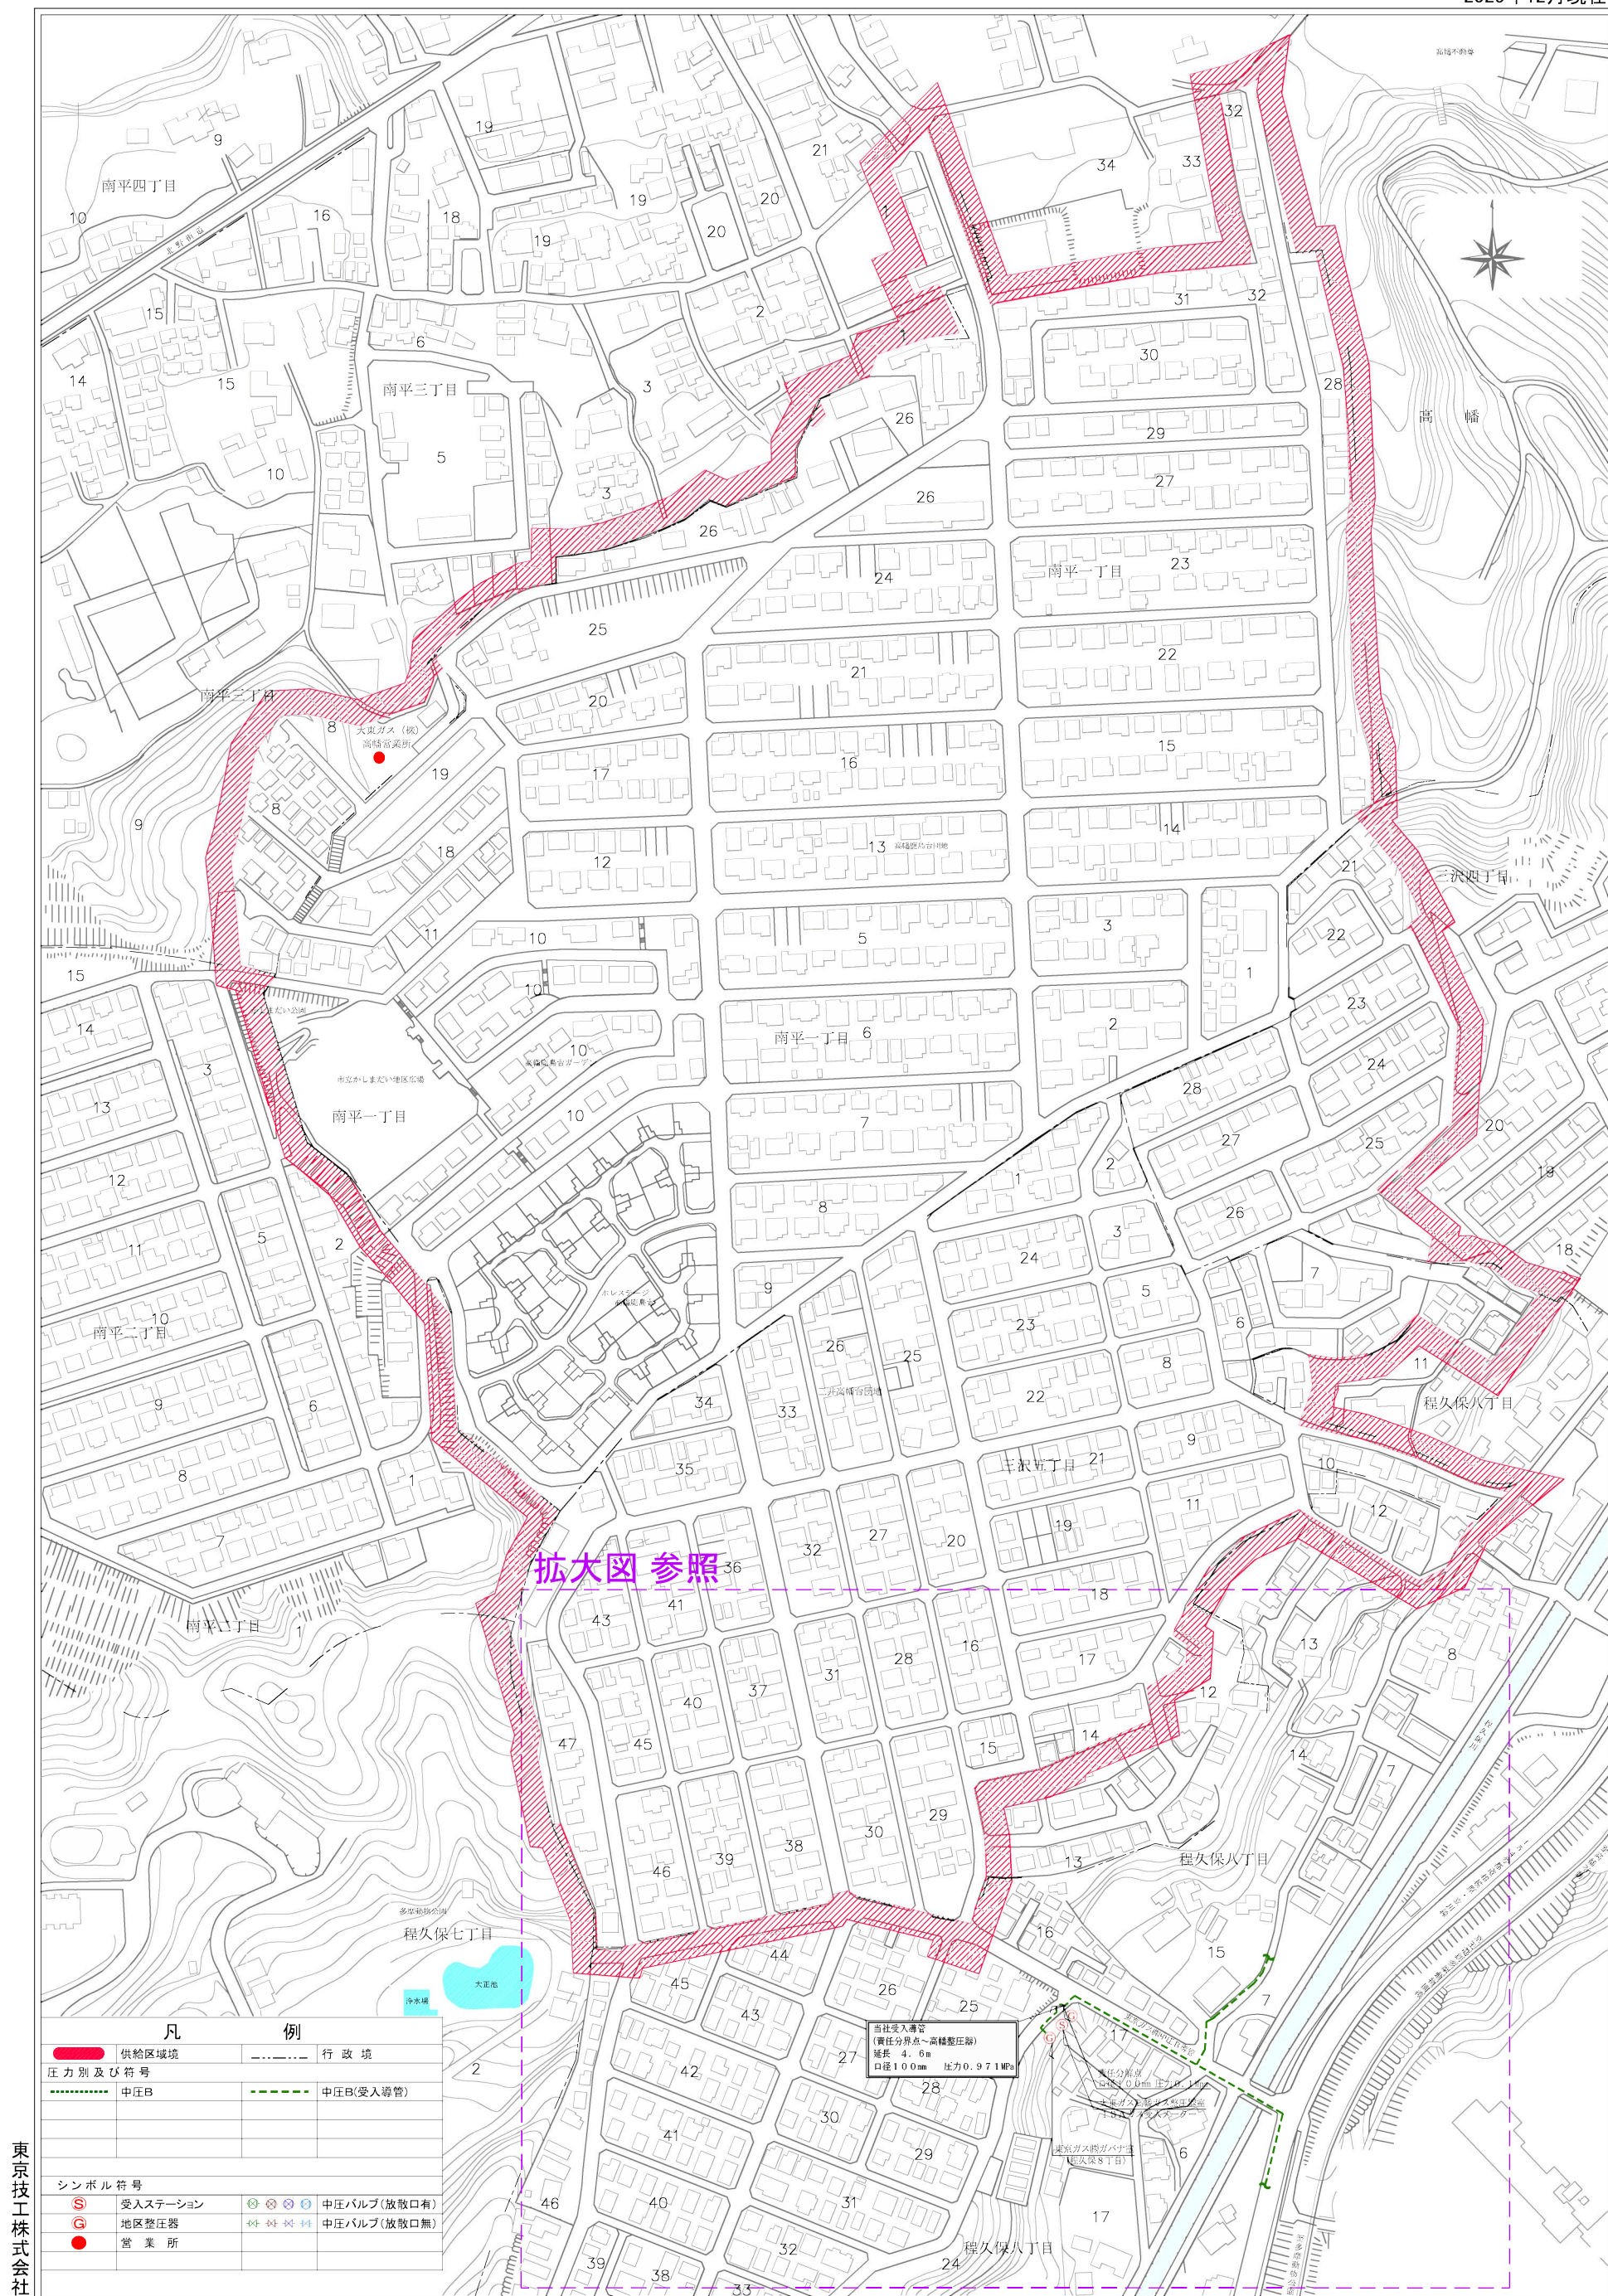


大東ガス株式会社

東京技工株式会社

座間地区 主要導管図
神奈川県 座間市

2025年12月現在

案 内 図 (縮尺:1/n)

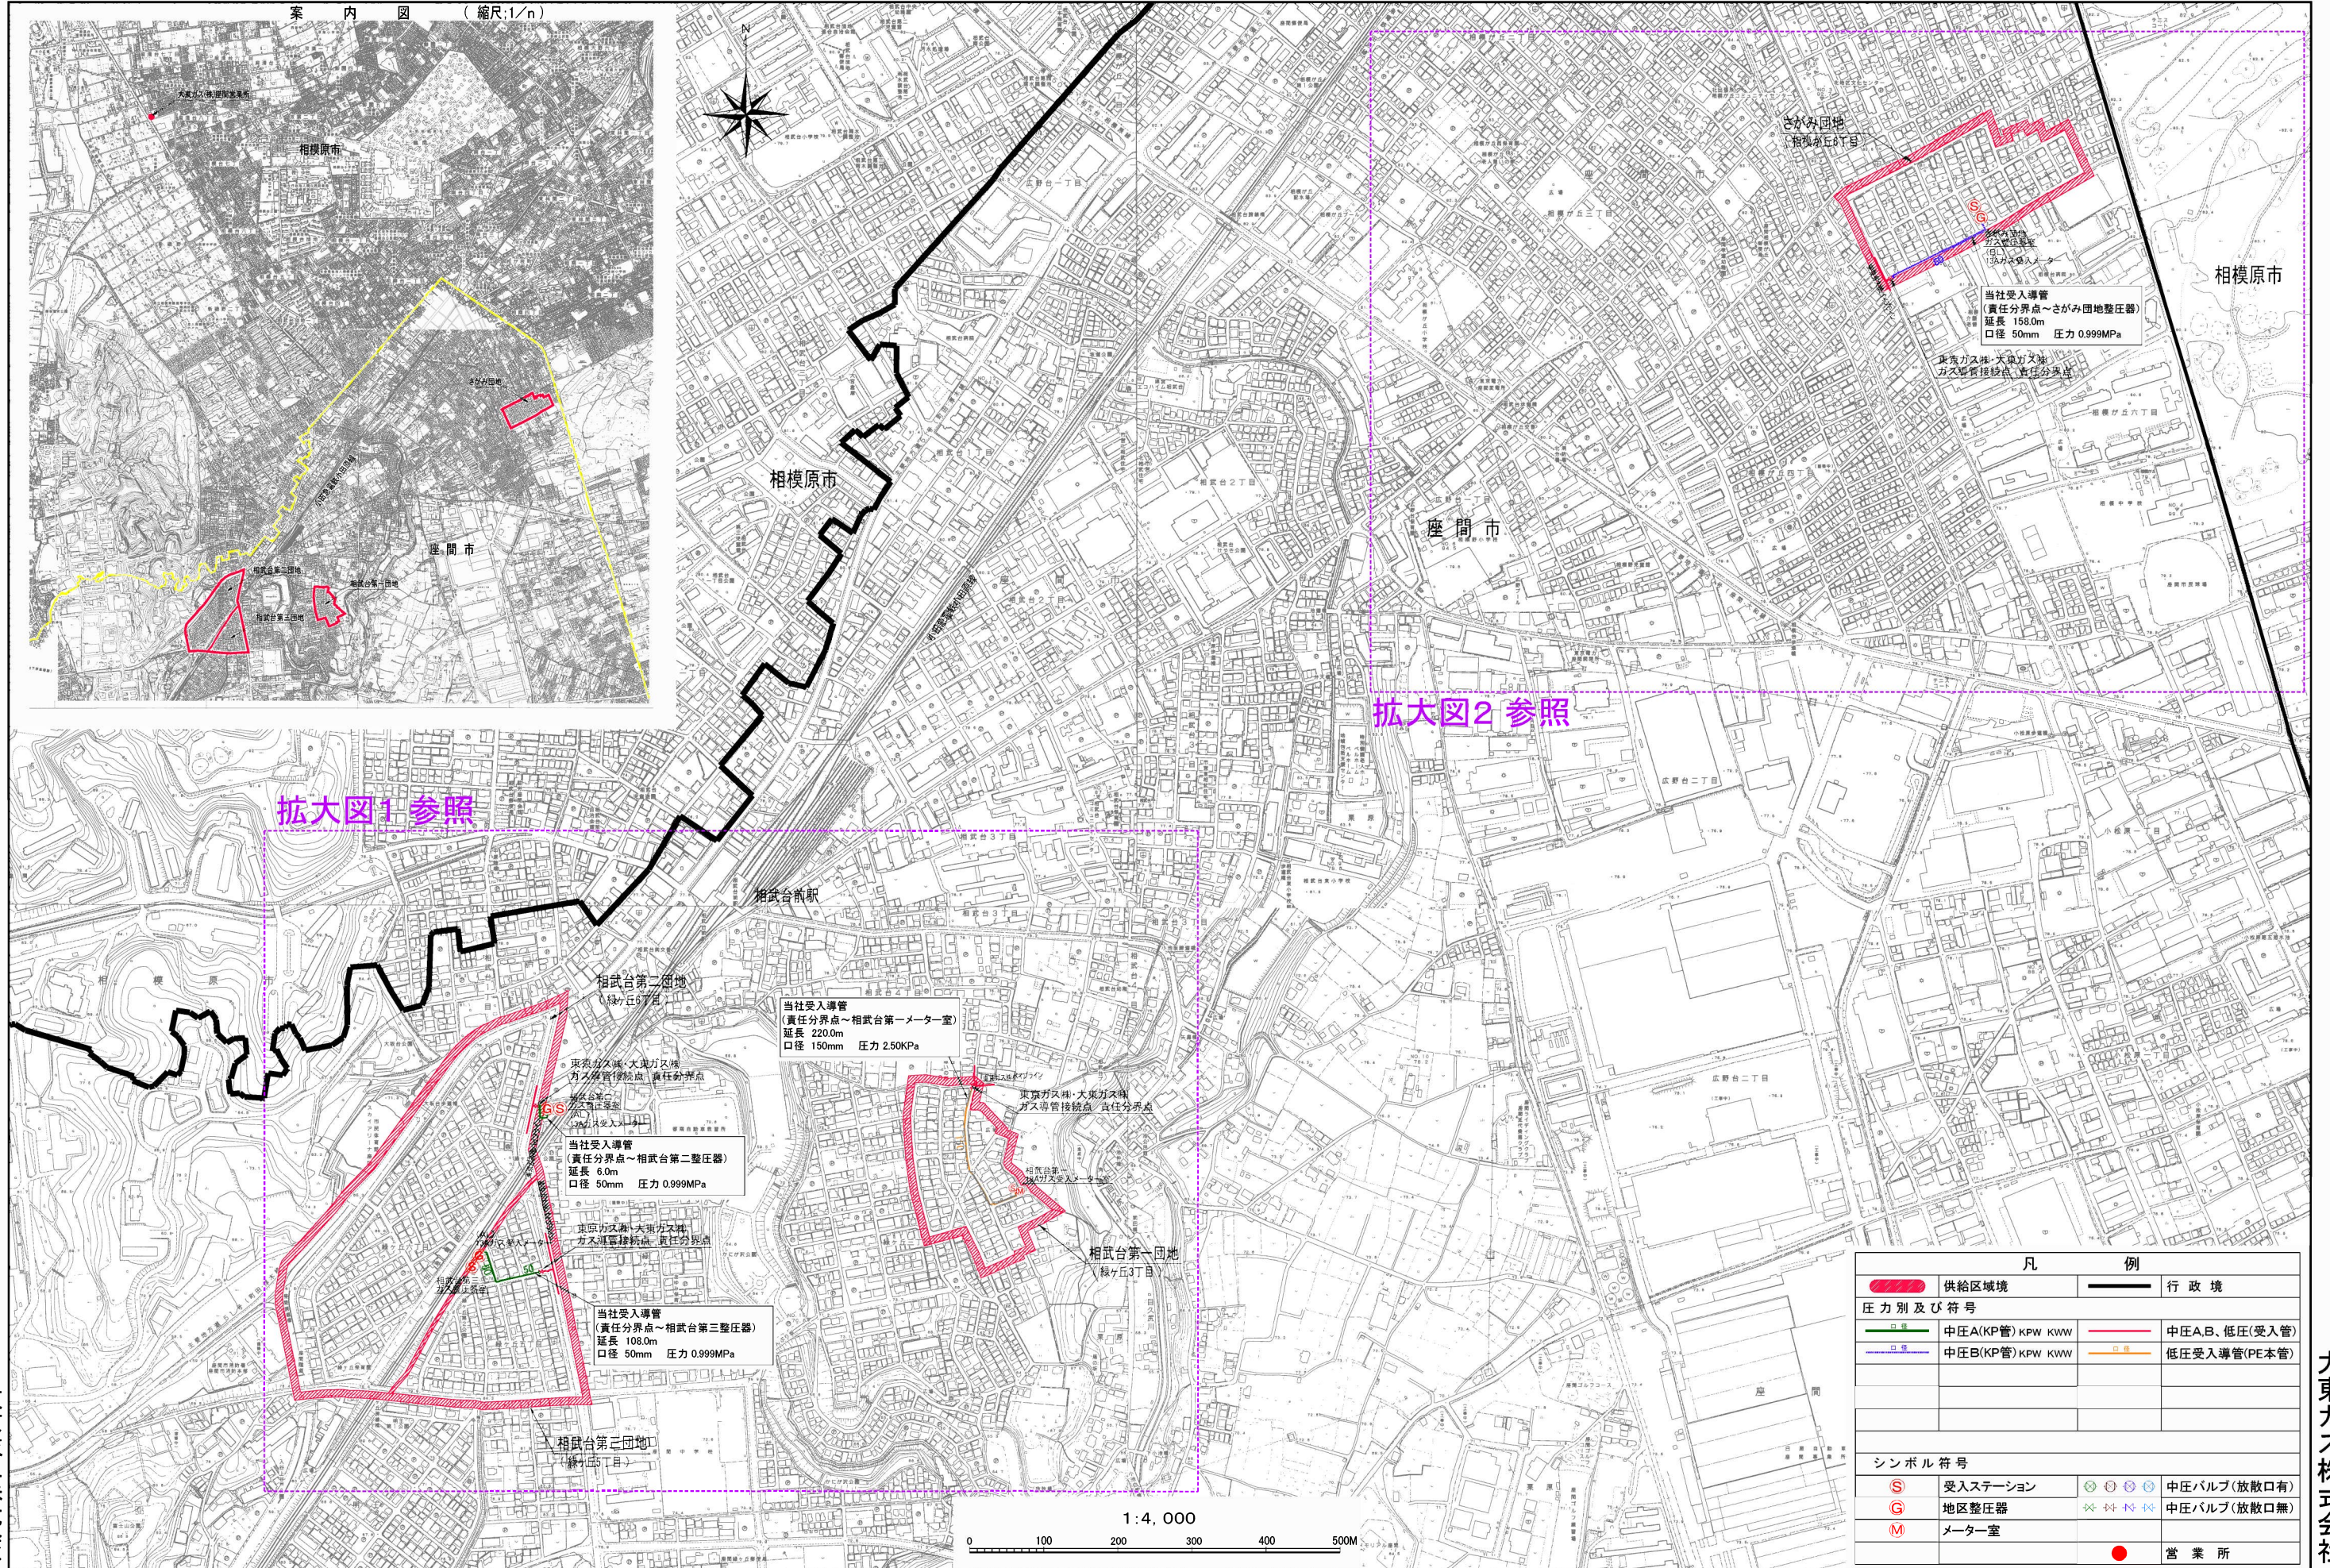

東京技工株式会社

大東ガス株式会社